


ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

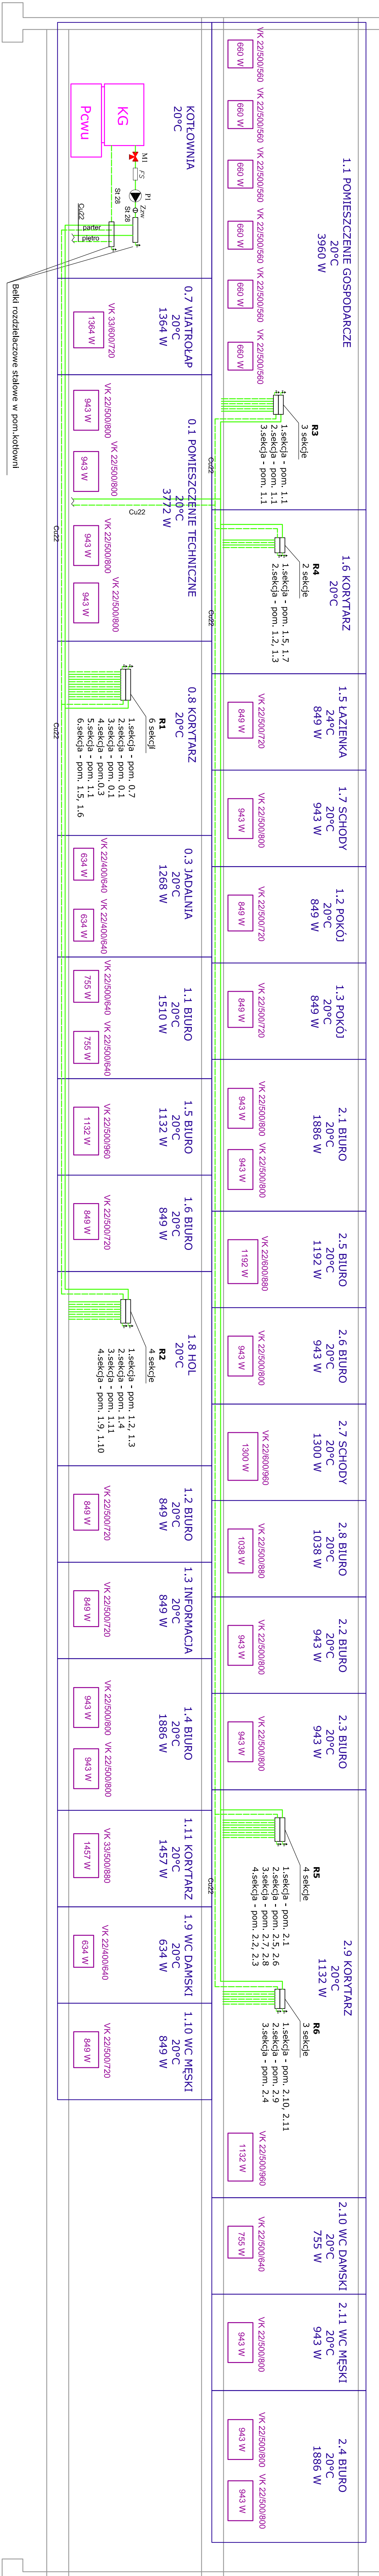

LEGENDA

Instalacja co - zasilenie

Instalacja co - powrót

Opis pomieszczenia

Temperatura pomieszczenia

Wymagane param. cieple w pomieszczeniach

Opis grzejnika - wymiary

Wymagane parametry eksploatacyjne grzejnika przy temp. zasilania 70/55

0.1. POMIESZCZENIE TECHNICZNE

20°C

1886 W

VK 22/500/800

943 W

ZAKAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH			
INGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI			
UL. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 Leszno			
BUDYNEK MIESZKALNO - BIUROWY			
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ			
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO - BIUROWY			
Adres: 62-080 Tamowo podgórne, ul. Poznańska 30			
Inwestor: "ALFINE" - TMŻ Zygmunt Gliuchy SJ			
Inżynier: mgr inż. Stanisław Kłosiński			
Projektant: mgr inż. Maciej Zdzisławski			
Asystent: inż. Maciej Zdzisławski			
Asystent: inż. Krzysztof Wojciech			
Sprawdził: mgr inż. Zygmunt Mantycz			
data 05.2010			skala 1:50
Nr 7/95.			3